

# Installation Guide


## Strainer

### FA 15, 20, 25


006R9500

Tilladeligt drifttryk / Max. working pressure /  
Zulässiger Betriebsüberdruck / Pression de service max.: PB / MWP = 28 bar / 400 psig

006R9500

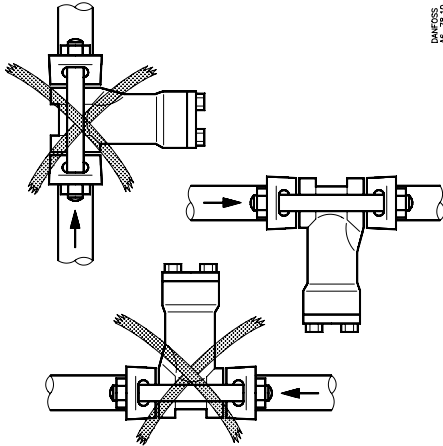


DANFOSS  
AP-76.10

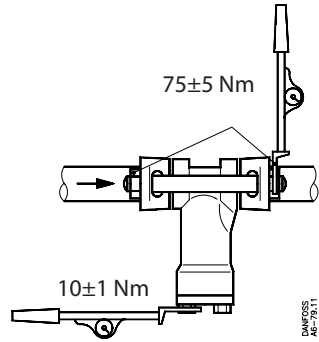



DANFOSS  
AP-76.11

FA 15, 20

DANFOSS  
AP-77.11

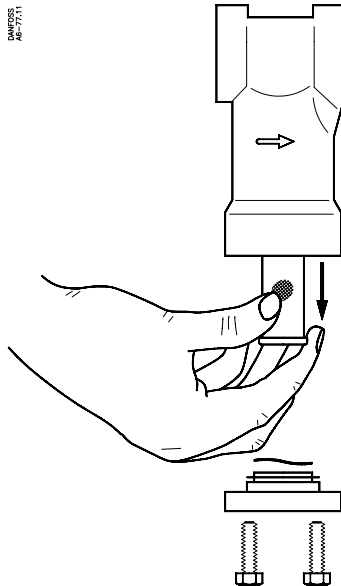

Tilladeligt driftryk / Max. working pressure /  
 Zulässiger Betriebsüberdruck / Pression de service max.: PB / MWP = 28 bar / 400 psig

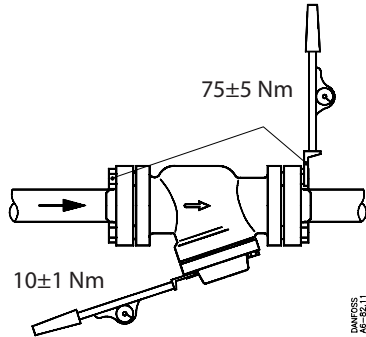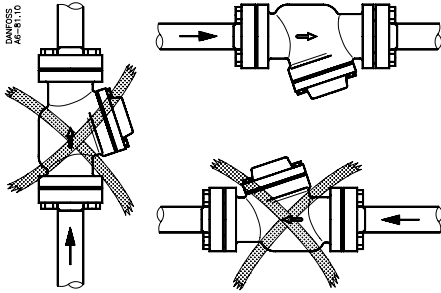

FA 25

